

15 дней после обработки:




Контроль (вариант без обработки)



Клик 500 1,5л/га + Пропизохлор (720г/л)



Мезотрион 37,5 г/л+С-метолахлор 375г/л + 90г/л+Тербутилазин 125 г/л - 4 л/га

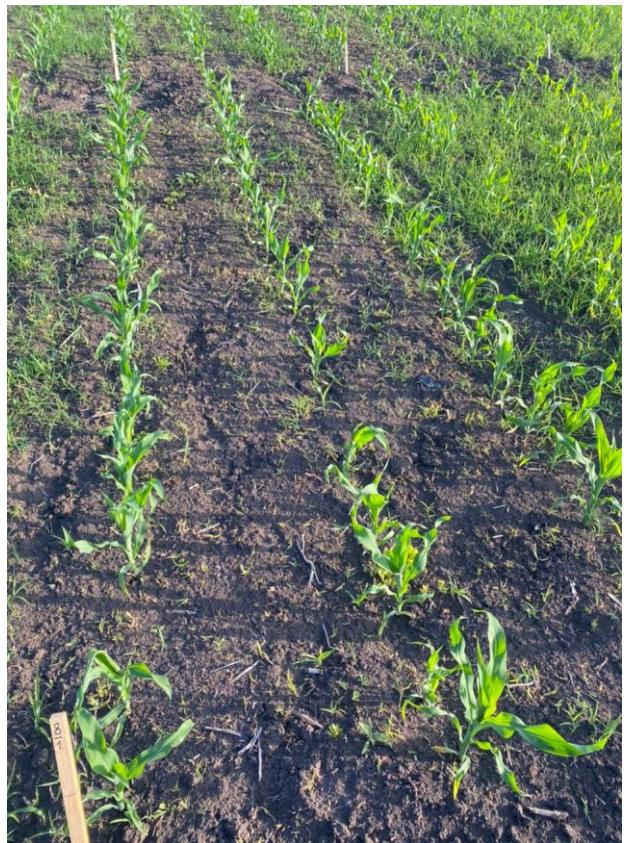

Ципросульфамид 150г/л + Изоксафлютол 225г/л+Тиенкарбазон-метил 90г/л – 0,5л /га

28 дней после обработки:



Контроль (вариант без обработки)



**Мезотрион 37,5 г/л+С-метолахлор 375г/л+
Тербутилазин 125г/л – 4л/га**



Клик 500 1,5л/га + Пропизохлор (720г/л) 2л/га



**Изоксафлютол 225г/л+Тиенкарбазон-метил
90г/л+Ципросульфамид 150 г/л - 0,5л/га**